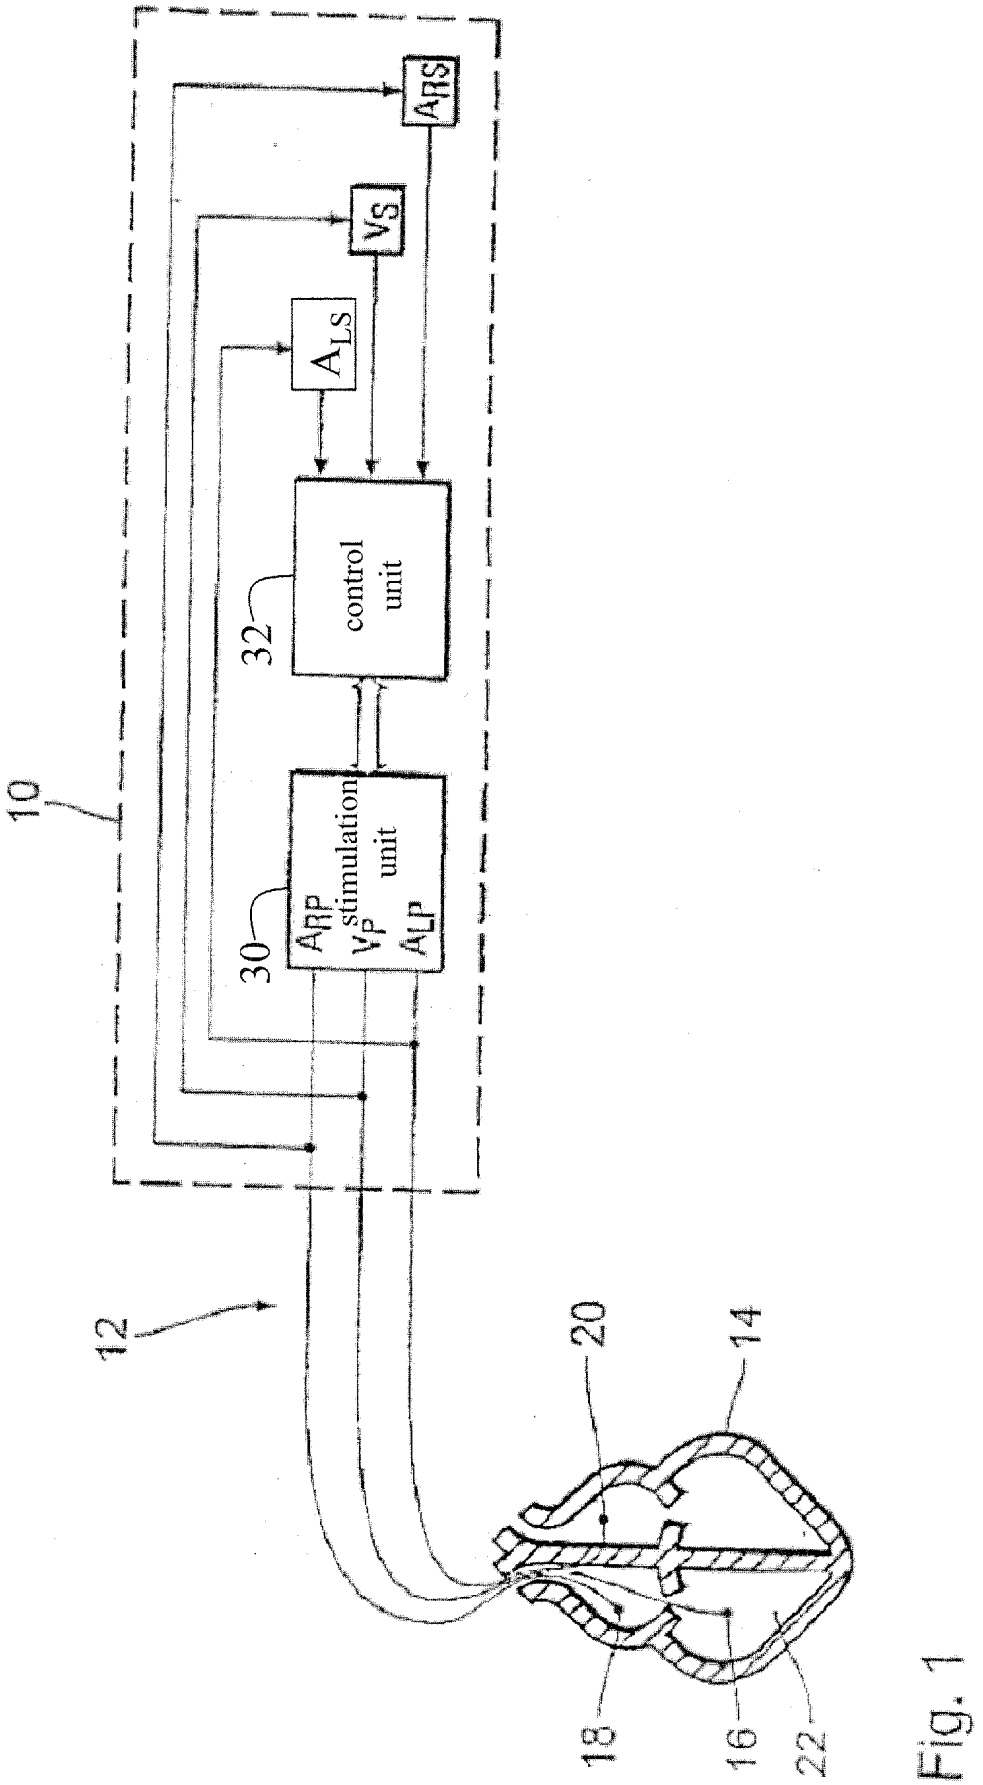
10
12
30
32
control unit
stimulation unit
A_{RP}
V_P
A_{LP}
A_{RS}
V_S
A_{LS}
14
16
18
20
22

Fig. 1